


NOVA LUCE

230V~ 50Hz
LED E14 MAX. 10W

Art.-NR. 9151401 / 9151403

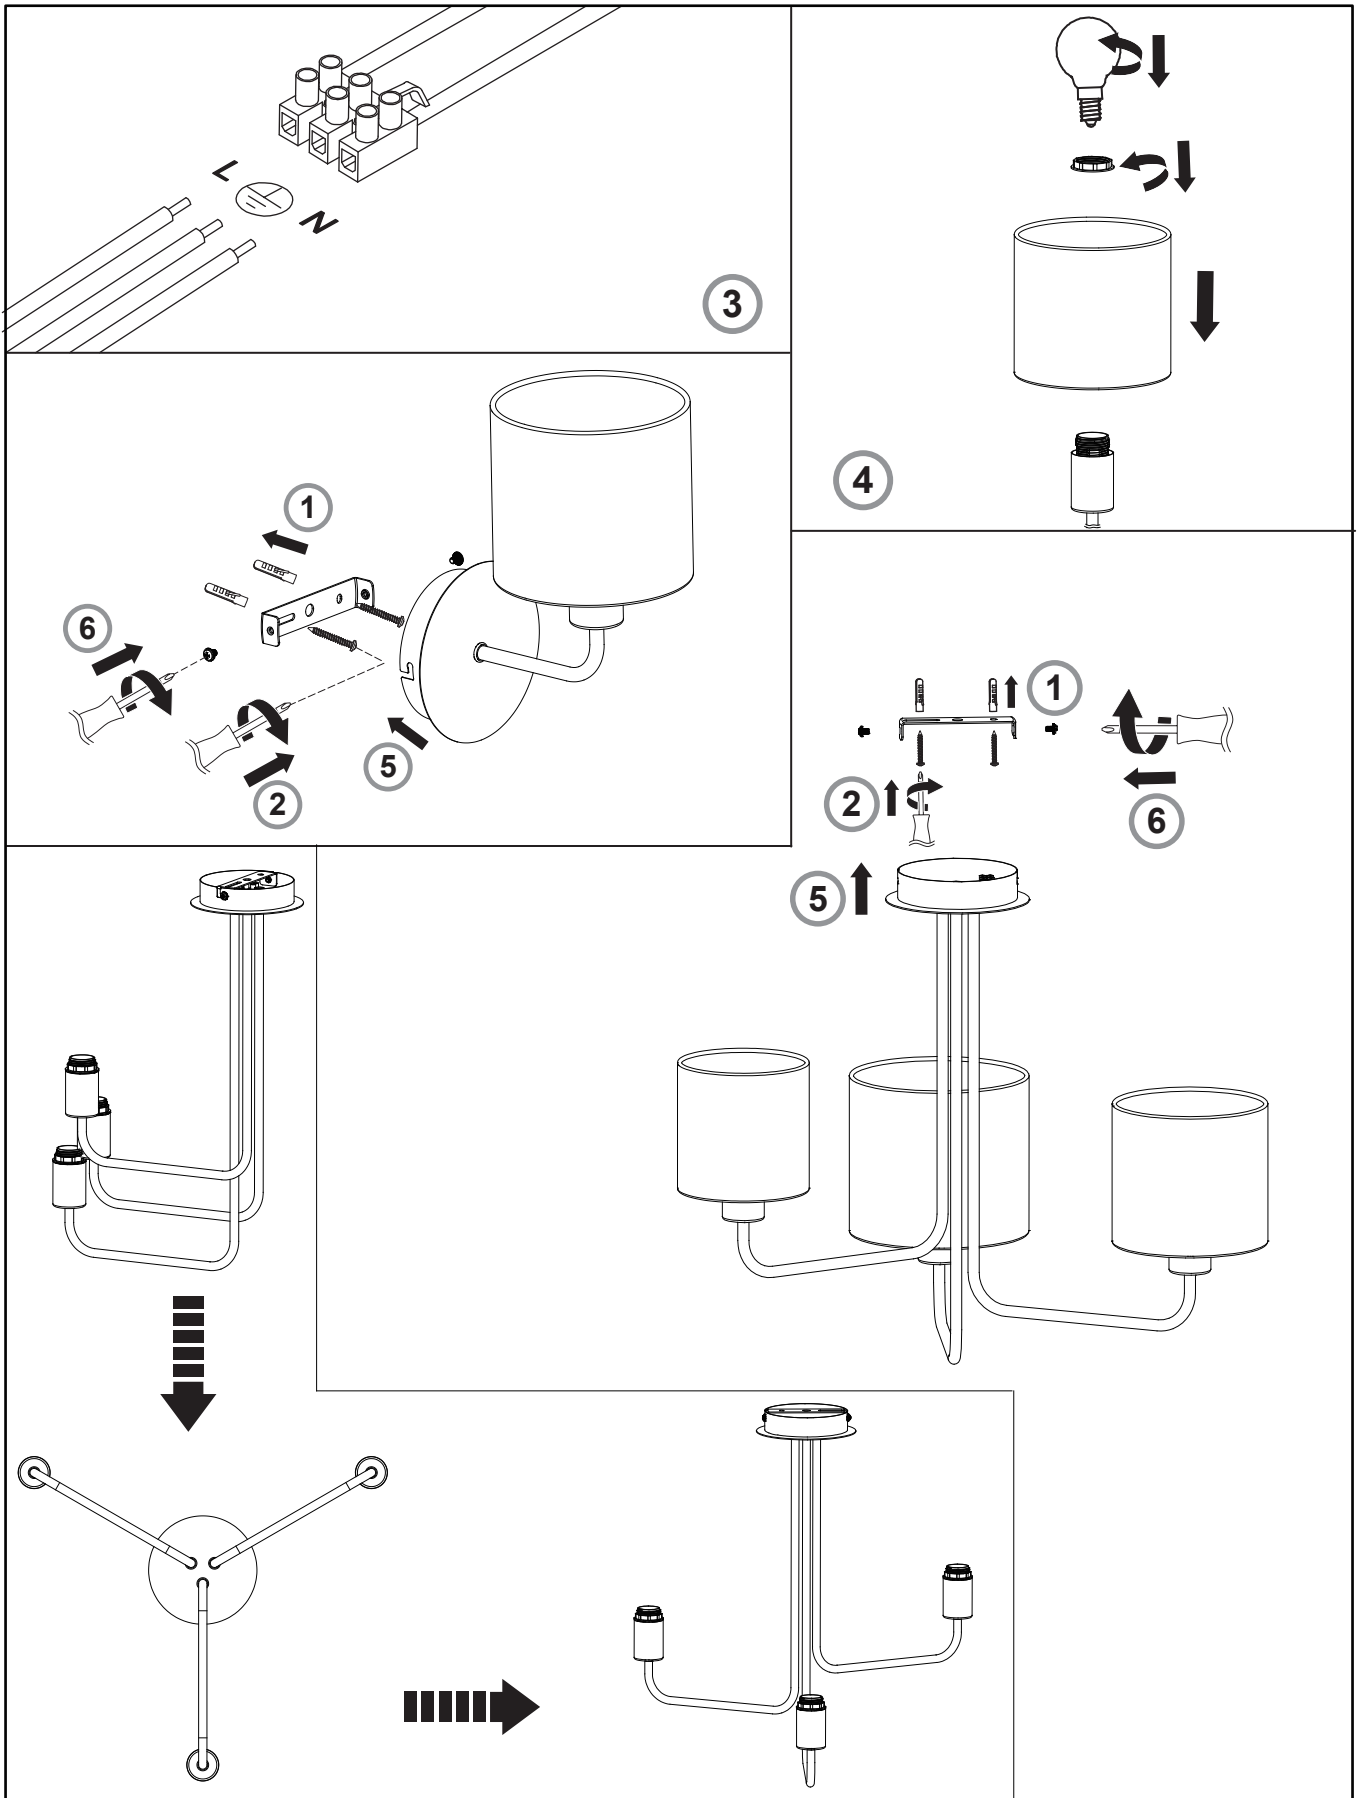

EN General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. Please note! **Before proceeding with installation mains connecting cable must be de-energized (Use turned off).** Please note the following symbols and instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use.

- Protection class 1:** Lamps with this symbol connect them on the standard cable with the yellow-green protective earth to the protective earth terminal.
- Protection class 2:** Lamps with this symbol no protective conductor necessary for safe operation.
- Protection class 3:** Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect to SELV circuits.
- Minimum distance:** This symbol explains the minimum distance of the luminaire to the illuminated, normally flammable surface.
- Downlights:** This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

Changes: Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrap the lamp, if this cable is damaged. **Commissioning:** Do not operate the lamp if for its connecting cable show visible signs of damage. **Changing illuminant:** Before replacing the lamp ensure that the light is not live! Lights and luminaires will become hot in operation. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the light. The maximum power per illuminant may not be exceeded. Also, if applicable, the prescribed illuminant type must be observed. **Care advice:** Only clean lights when unswitched. Do not allow any moisture into connecting areas or on current-carrying parts. Cleaning agents can cause staining.

DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroninstallat ion ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleitung spannungsfrei sein (Sicherung ausgeschaltet).** Beachten Sie die nachstehend erläuterten Symbole und Anweisungen, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden.

- Schutzklasse 1:** Leuchten mit diesem Symbol: Netzsteck mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzungs клемme anschließen.
- Schutzklasse 2:** Leuchten mit diesem Symbol zum sicheren Betrieb keine Schutzleiter erforderlich.
- Schutzklasse 3:** Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzleiterspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.
- Mindestabstand:** Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand der Leuchte zu leicht entzündlichen, normal entflammaren Flächen.
- Downlights:** Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, bevor die Sicherung freigelegt ist. **Leuchte wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchte. Lassen Sie die Leuchte nach Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Flughelmin:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliegenkitt in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Fliegenkitt verursachen.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO
GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT
ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

FR Consignes générales de sécurité:

L'installation électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être hors tension (le fusible désactivé).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

- Classe de protection 1:** raccorder les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de protection correspondante.
- Classe de protection 2:** les luminaires avec ce symbole n'ont pas besoin du conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité.
- Classe de protection 3:** exploier les luminaires avec ce symbole à des circuits basse tension de sécurité. Pour un raccordement seulement à des circuits électriques SELV.
- Distance minimale:** Ce symbole signale la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface éclairée, normalement inflammable.
- Les downlights:** Ce symbole signifie, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique.

Modifications: N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de raccordement: la conduite flexible, externe du luminaire n'est pas échangeable. Mettez le luminaire à la déchèterie, si la conduite est endommagée. **Inst. en service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires mêmes ou leur câble de raccordement sont chauffés. **Echange des luminaires:** Avant d'échange de sources d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires et les sources d'éclairage deviennent chauds durant leur fonctionnement. Laissez refroidir les luminaires avant de les remplacer. **Nettoyage des luminaires:** Avant de nettoyer le luminaire, assurez-vous que la puissance de connexion maximale ne doit pas être dépassée. La case d'entretien: Nettoyez le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entretien:** Nettoyez les luminaires seulement à l'état hors circuit, ne laissez aucun humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

ES Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado. **Atención!** Antes de iniciar el montaje asegúrese de haber separado toda la instalación de la tensión de alimentación (automático desconectado). Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen en el aparato de iluminación. Lea atentamente todo lo que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

- Clase de protección 1:** Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).
- Clase de protección 2:** Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento.
- Clase de protección 3:** Las luminarias que llevan este símbolo solo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).
- Distancia mínima:** Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre la luminaria y la superficie iluminada, si ésta es de material inflamable.
- Focos:** Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

Modificaciones: no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Antes de comenzar el montaje asegúrese de que la tensión de la línea de alimentación (interruptor automático) está desactivada. Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen en el aparato de iluminación. Lea atentamente todo lo que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

- Clase de protección 1:** Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).
- Clase de protección 2:** Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento.
- Clase de protección 3:** Las luminarias que llevan este símbolo solo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).
- Distancia mínima:** Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre la luminaria y la superficie iluminada, si ésta es de material inflamable.
- Focos:** Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

Modificaciones: no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Antes de comenzar el montaje asegúrese de que la tensión de la línea de alimentación (interruptor automático) está desactivada. Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen en el aparato de iluminación. Lea atentamente todo lo que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

NL Algemene veiligheidsinstructies:

Elektrische installatie moet door een electriciën uitgevoerd worden. **Let op! Vóór montage moet netspanning spannungsfrei zijn (zekering uitgeschakeld).** Neem ook de navolgend vermeldde sym-

bolen en veiligheidsinstructies in acht om schade door onvakkendheid/ montage of gebruik te voorkomen:

- Veiligheidsklasse 1:** Lampen met dit symbool met de geel/groene veiligheidsgeleider aan de veiligheidsaardingstekening op het net aansluiten.
- Veiligheidsklasse 2:** voor lampen met dit symbool is voor een veilig gebruik geen veiligheidsgeleider nodig.
- Veiligheidsklasse 3:** Lampen met dit symbool uitsluitend met een spanning geleider aan. Aansluiten alleen aan SELV stroomkringen.
- Minimafstand:** Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevend materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.
- Downlights:** Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veranderingen: Voor a.u.b. geen veranderingen aan de lamp of zijn aansluiting. **Aansluiting:** De buiten flexibeleiding van deze lamp kan niet vervangen worden. Goal de lamp als afval weg. Zie de leiding beschadigd is. **Inbedrijftelling:** Neem de lamp niet in gebruik, wanneer de lamp zelf of de aansluiting zich zichtbare schade vertonen. **Gloeilamp vervangen:** Vóór de vervanging de gloeilamp moet de lamp spanningsvrij zijn! De lamp en de gloeilamp worden tijdens het gebruik heet. Laat ze vóór de vervanging afkoelen. Gloeilamp uitsluitend de op de lamp aangegeven gloeilamp. Het maximale vermogen per gloeilamp mag niet overschreden worden. Eventueel moet ook het voorgeschreven gloeilamptype in acht genomen worden. **Reinigen:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen, geen vocht in de omgeving met aansluiting of onder stroom staande elementen brengen. Reinigingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken.

IT Istruzioni generali di sicurezza:

Il impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato. **Attenzione!** Il cavo di alimentazione deve essere privo di tensione prima dell'installazione (sicurezza disinserita). Si prega di notare il simbolo e le indicazioni di sicurezza sotto descritte per evitare danni causati da errata installazione o uso:

- Classe di protezione 1:** Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.
- Classe di protezione 2:** per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.
- Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.
- Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.
- Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Installazione:** il cavo flessibile esterno prima dell'installazione deve essere privo di tensione. **Classe di protezione 1:** collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete. **Classe di protezione 2:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV. **Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV. **Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile. **Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO
GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT
ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USA1 sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTITI COME NORMALI RIFIUTI DOMESTICI MA RACCOLTI IN UNO DEI PUNTI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORIZZATE LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE RISCHI SANITARI, PUÒ CAUSARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 61389 Pilsen, Austria, Made in China

PT Advertências gerais de segurança:

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção!** Antes do início da montagem é necessário assegurar que o cabo de ligação a rede está desligado (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritas, de forma a evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorrecta:

- Classe de protecção 1:** Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.
- Classe de protecção 2:** Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.
- Classe de protecção 3:** Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.
- Distância mínima:** Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre a luminária e a superfície a iluminar, normalmente inflamável.
- Downlights:** Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não deve ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação durante o funcionamento, quando este ou o seu cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligada! Deixe-as e produtos de iluminação aquecer durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

BR Advertências gerais de segurança:

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção!** Antes do início da montagem é necessário isentar de tensão o cabo de ligação a rede (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritas, a fim de evitar danos provocados por um montagem ou utilização incorrecta:

- Classe de protecção 1:** Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.
- Classe de protecção 2:** para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.
- Classe de protecção 3:** Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.
- Distância mínima:** Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre a luminária e a superfície luminosa de inflamabilidade normal.
- Downlights:** Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação durante o funcionamento quando este ou o seu cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligada! Deixe-as e produtos de iluminação aquecer durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

visíveis. Mudar a lâmpada: Antes de mudar a lâmpada, esta deve estar isentada de tensão. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.

Classe de protecção 2: para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de protecção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre a luminária e a superfície luminosa de inflamabilidade normal.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação durante o funcionamento quando este ou o seu cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligada! Deixe-as e produtos de iluminação aquecer durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Installazione:** il cavo flessibile esterno prima dell'installazione deve essere privo di tensione. **Classe di protezione 1:** collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Installazione:** il cavo flessibile esterno prima dell'installazione deve essere privo di tensione. **Classe di protezione 1:** collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete. **Classe di protezione 2:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV. **Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per sicurezza SELV. **Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile. **Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO
GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT
ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USA1 sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTITI COME NORMALI RIFIUTI DOMESTICI MA RACCOLTI IN UNO DEI PUNTI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORIZZATE LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE RISCHI SANITARI, PUÒ CAUSARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 61389 Pilsen, Austria, Made in China

SE Allmänna säkerhetsanvisningar

Elinstallat ion ska utföras av behörig elektriker. **Obs! Innan monteringen påbörjas måste nätanslutningskabeln vara spänningsfri (säkringen frångöpt).** Ta hänsyn till nedan förklarade symboler och säkerhetsanvisningar, för att undvika skador genom icke fackmässigt montering eller användning.

- Skyddsklass 1:** för armaturer med denna symbol ska nätanslutningen ske med den gul-gröna jordledaren till jordingsplattan.
- Skyddsklass 2:** för armaturer med denna symbol behövs ingen jordledare för säker drift.
- Skyddsklass 3:** armaturer med denna symbol får endast användas med skyddsklassspänning. Anslutning enbart till SELV-kretsar.
- Minimavstånd:** Denna symbol förklarar minimavståndet mellan ljuskällan och de normalt antändbara ytor som ska undvikas.
- Downlights:** Denna symbol förklarar att armaturerna inte är lämpliga att täckas med värmesolerande material.

Förändringar: Utför inga förändringar på armaturerna eller anslutningskablarna till dess. **Anslutningskabel:** Den utvändiga flexibla kabeln till dessa armaturer kan inte bytas ut. Kassera armaturen om kabeln skadas. **Lidrtiggning:** Ta inte armaturen i drift, om armaturen i sig eller dess anslutningskabel uppvisar synliga skador. **Byte av ljuskälla:** Innan ljuskälla byts ut ska armaturen vara spänningsfri. Använd endast ljuskällor i behå under drift. Låt svalna före byte. Använd enbart på armaturen angiven ljuskälla. Den maximala effekten per ljuskälla får inte överskridas. I förekommande fall måste även föreskriven typ av ljuskälla iaktas. **Skötselråd:** Rengör armaturen enbart i frångöpt tillstånd. Låt ingen fukt komma in i anslutningsutrymmen eller i kontakt med strömledande delar. Rengöringsmedel kan försorska att fläckar bildas.

NO Generelle sikkerhetsanvisninger

Elektroninstallasjon skal gjennomføres av elektriker. **Obs! Før monteringen påbegynnes må strømløsløsning være spenningsfri (sikringskutt er gjort).** Ta hensyn til de følgende symbolene og sikkerhetsanvisningene som er beskrevet nedenfor, for å unngå skader og ulykker, utrigtig montering eller feilaktig bruk.

- Beskyttelsesklasse 1:** Armaturer med dette symbolet skal tilsluttes netverket beskyttet jordforbindelse med den gule/grønne beskyttelsesledning.
- Beskyttelsesklasse 2:** For armaturer med dette symbol er det ikke nødvendig med beskyttelsesledning (gul/grøn) for sikker drift.
- Beskyttelsesklasse 3:** Armaturer med dette symbol må kun tilsluttes lavspenning. Forbindelse kun med SELV strømkretsar.
- Minsteavstand:** Dette symbol forklarer at armaturer ikke er egnet for tildekning med varmeisolerende materiale.
- Downlights:** Dette symbol forklarer at lampen ikke er egnet for tildekning med varmeisolerende materiale.

IS Almennar öryggisáæendingar

Aðeins fagfólkið rafvirkni má leggja rafangri. **Athugi!** Áður en uppsetning hefst verður að ganga úr skugga um ökkj sé strumur

á rafkerfinu (öryggi aftenging). Nauðsynlegt er að kynna sér merkin og öryggisráðgjafingarnir innan útskýrt öru hvar eftir til þess að merkni hjá tjóni af viðvörðungrangrar upptengingur ökkj nokkur.

Öryggisstig 1: Þegar lampi með þessu merki er tengdur við rafkerfið þarf að tengja kulpu og þessu merki er tengdur við jarkleimdu ljúsmál.

Öryggisstig 2: Lampi með þessu merki er tengdur við SELV smátt net.

Öryggisstig 3: Lampi með þessu merki má aðeins nota með mjög lágt spennu. Má eingöngu tengja við SELV smátt net.

Lágmargraf: Þetta merki sýnir lágmargrafjörð lágmargraf þar venjulega þrennagetu þess ljúsmál.

Niðurlaus: Þetta merki þýðir að ekki má fella ljósið inn í einangraðni enfi.

Breytingar: Ekki má gera neinar breytingar á lampunum eða rafnúrnunni. **Rafnúrn:** Ekki er hægt að skipta um tili sveigjanlega ljúsmál eða þessum lampi. Þess vegna þarf að farga lampum ef skemdir verða á þessari leiðslu. **Fyrsta notkun:** Takið lampann ekki i notkun ef skemdir sjást annaðhvort á lampann sjálfum eða á ljúsmáli. **Skipt um þessu:** Aldrei má skipta um þessu á meðan struminn er lampunum. **Skafi og þernar** verja mjög heit við notkun. Látið því hvort tengja kólna áður en skipt er um þessu. **Takið afri** áður þu er þá sem gefur út um lampunum. Ekki má setja stakri þernu i lampann en uppefti hámark segir til. **Öryggi þessu:** Þú ert að taka tillit til þess hvaða gerð af þessu er gefin upp. **Áændingur um þessu:** Reynd ökkj að þurka af eða hreinsa þessu þess kvæit er á. **Geið þessu:** Ekki komist bleyta i tengingar eða á strumleiðandi hluti. Hreinsni geta valdið blöttum.

LT Bendrosios saugos nuorodos

Elektron instaliacija mokiuo darbus gali atlikti profesionalūs elektrikai. **Dėmesio!** Prie pradėdami montavim darbui būtina atjungti įtampos tiekimą tinkami laidai (saugiklis išjungtas). Pasirūpinkite tinkamai pateikti simboli paaiskinimus ir saugos nuorodas, padėsiančius išvengti žalos bei nelaimingų atsitikimų ar nardojimų:

- Apsaugos klasė 1:** Šiuo simboli pažymėtus šviestuvus reikia iš tinkamo puses geltonu/žaliu žeminiu laidu prijungti prie saugiklio žeminiu grybu.
- Apsaugos klasė 2:** Saugiai šiuo simboli pažymėtu šviestuvu eksploatuoti leidžiama naudoti žeminiu laidu nereikia.
- Apsaugos klasė 3:** Šiuo simboli pažymėtus šviestuvus eksploatuoti tik saugios žemiausiosios saugos (SELV) sąlygomis. Prijungti tik saugiai SELV.
- Mažiausias atstumas:** Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo daegu paviršiaus.
- Luobų žemėlapis:** Šis simbolis nurodo, kad šis šviestuvo negalima užtikrinti šilumos izoliacinė medžiaga.

Pakeitimai: Neatlikti jokius išvėsius arba prijungimo laidu pakeitimus. **Prijungimo laidai:** Šviestuvo šonini laivastus laidu negalima keisti. Jeigu laidas padėtas, pakeiskite visą kabelį. **Keiskite šviestuvus:** Nepašalinti šviestuvus ar jo prijungimo laidus yra skaidriai pažymėti. **Lempučių keitimas:** Prieš keičiant lempučių būtina atjungti įtampos tiekimą! Šviestuvų jungus, šviestuvus ir lempučių keitikai. Prieš keičiant lempučių keitikus, iki šviestuvus ir lempučių atleis. Naujokite iki šiu šviestuvu nurodytus laukus. **Užtikrinimas:** Prieš montavimą būtina užtikrinti, kad šviestuvai būtų atjungti nuo įtampos. **Mažiausias atstumas:** Šis simbolis nurodo mažiausią šviestuvo atstumą iki apšvičiamo daegu paviršiaus. **Luobų žemėlapis:** Šis simbolis nurodo, kad šis šviestuvo negalima užtikrinti šilumos izoliacinė medžiaga.

SK Všeobecné bezpečnostné pokyny

Ustanoviti elektriku mora izvršiti kvalificirani električar. **Pozor!** Pred začetkom montaže mora biti sigurno od napajanja (prekidanje strujnog vodika).

- Ochranná trieda 1:** Lampy s týmto symbolom pripojijo do siete so žltozeleným ochranným vodičom na ochrannú uzemňovaciu svorku.
- Ochranná trieda 2:** pre lampy s týmto symbolom nie je potrebný k bezpečnej prevádzke žiadny ochranný vodič.
- Ochranná trieda 3:** Lampy s týmto symbolom prevádzkujte iba s nízkym ochranným napätím. Pripojenie iba k elektrickému obvodu SELV.
- Minimálna vzdialenosť:** Tento symbol vysvetľuje minimálnu vzdialenosť svietidla k osvetľovanej, bežne vznietlivej ploche.
- Downlights:** Tento symbol vysvetľuje, že lampy nie je vhodné, aby bola prekrytá materiálom na tienenie tepla.

Zmeny: Nevýkonávajte žiadne zmeny na svietidle, alebo na jeho prívodnom kábeli. **Prívodný kábel:** Vonkajší flexibilný kábel sa nedá vymeniť. V prípade jeho poškodenia odvezte svietidlo do odborného servisu, alebo k likvidácii. **Uvedenie do prevádzky:** Nepúšťajte svietidlo do prevádzky, pokiaľ nie je úplne nainštalované. **Keď vykonávate údržbu, vždy odpojte svietidlo od napájania.** **Downlights:** Tento symbol vysvetľuje, že lampy nie je vhodné, aby bola prekrytá materiálom na tienenie tepla.

Zmeny: Nevýkonávajte žiadne zmeny na svietidle, alebo na jeho prívodnom kábeli. **Prívodný kábel:** Vonkajší flexibilný kábel teje lampy sa nedá vymeniť. Odvezte lampu do žrod, pokiaľ je tento kábel poškodený. **Uvedenie do prevádzky:** Nepúšťajte lampu do prevádzky, pokiaľ lampka samotná alebo jej spojovací kábel vykazuje poškodenie. **Výmena svetla:** Pred výmenou svetla vždy odpojte lampu od napájania. **Downlights:** Tento symbol vysvetľuje, že lampy nie je vhodné, aby bola prekrytá materiálom na tienenie tepla.

HU Általános biztonsági tudnivalók

Az elektromos telepítést elektromos szakembernek kell elvégeznie. **Figyelem!** A szerelés kezdése előtt a hálózati csatlakozókábelnek feszültségmentesnek kell lennie (biztonsági kapcsolót kikapcsolni). Vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat, hogy megelőzhesse a nem szakemberrel szerelés vagy használat miatt károsakat.

- Védelmi osztály 1:** Az ilyen jelű lámpákat a házhoz adott földvezető fűzővel-vezetékkel a védőföldvezető kapocsra csatlakoztatják.
- Védelmi osztály 2:** Az ilyen jelű lámpáknál a biztonságos üzemeleshez nem szükséges földelő vezeték.
- Védeli osztály 3:** Az ilyen jelű lámpákat csak védő kiegészítővel szabad üzemeltetni. Csatlakozás csak Csatlakozás csak földelés nélküli feszültségű (SELV) áramkörök.
- Minimális távolság:** Ez a jel mutatja a besugározott, normál esetben gyulladási kockázattal való minimális távolságot.
- Downlights:** Ez a jel mutatja, hogy a lámpa nem alkalmas arra, hogy hőszigetelő anyaggal letakarják.